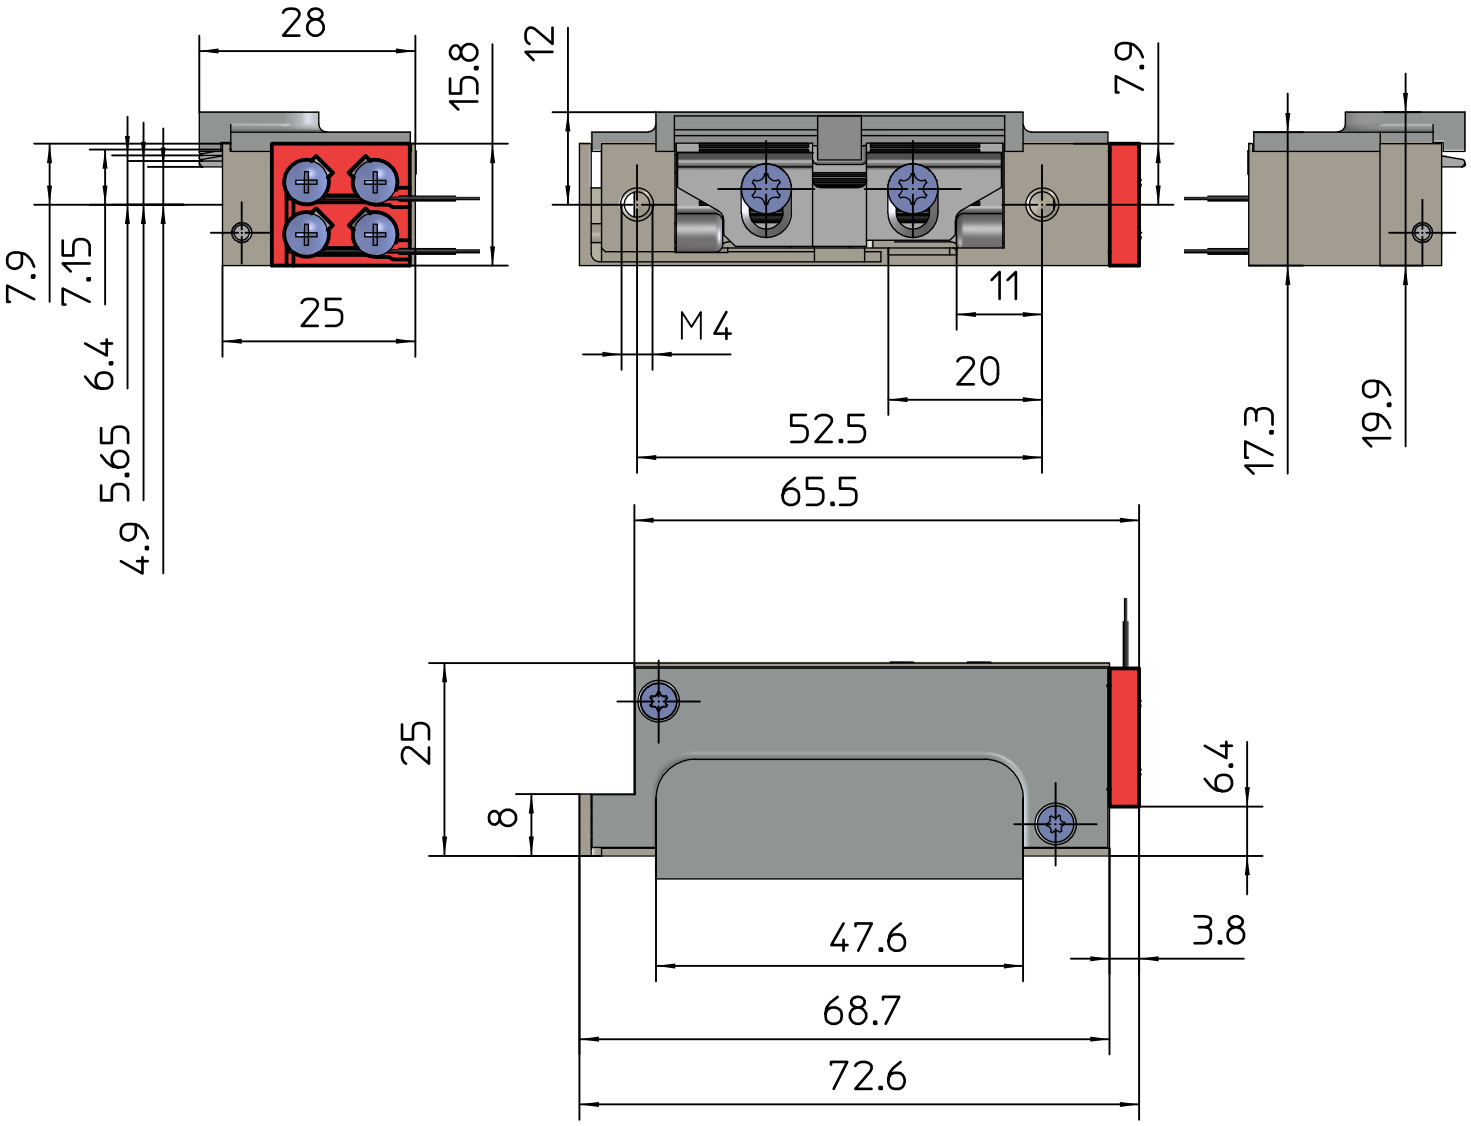



Volt AC/DC	Amp.	
10,2–13,8	0,2	∞



Volt AC/DC	Amp.	
20,4–27,6	0,1	∞

EMPB	Dok.version doc.version	Datum date	Name name	Mitteilungs-Nr. Doc. change no.

IST Systems GmbH
Kohlplattenstrasse 5
72459 Albstadt

vertraulich / confidential

Benennung / designation

Vektortüröffner
Ruhestrom

	Datum / date	Name / name
erstellt / drawn	19.03.2015	M.N
gepr. / checked	19.03.2015	M.N.

Ersatz für: subst. for:

Ersetzt durch: subst. with:

DIN A4

Maßstab scale 1:1

Sprache / language

Material-Nr. ID-no.

Zeichnungs-Nr. / document-no.

A4300-KB